

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
IEC 60127-2—
2013

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ МИНИАТЮРНЫЕ ПЛАВКИЕ

Часть 2

Трубчатые плавкие вставки

(IEC 60127-2:2010, IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2014

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 27 сентября 2013 г. № 59-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004 – 97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004 – 97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения Беларусь Кыргизия Россия Таджикистан Узбекистан	AM BY KG RU TJ UZ	Минэкономики Республики Армения Госстандарт Республики Беларусь Кыргызстандарт Ростандарт Таджикстандарт Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 марта 2014 г. № 130-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60127-2–2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60127-2:2010 Miniature fuses. Part 2. Cartridge fuse links (Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 2. Трубчатые плавкие вставки.).

Международный стандарт разработан подкомитетом 32С «Миниатюрные предохранители» технического комитета по стандартизации IEC/TC 32 «Предохранители».

Перевод с английского языка (en).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам даны в приложении ДА.

Степень соответствия — идентичная (IDT).

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартиформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

III

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Общие требования	2
5 Стандартные параметры	2
6 Маркировка	2
7 Общие сведения по испытаниям	2
8 Размеры и конструкция	8
9 Требования к электрическим параметрам	9
10 Технические условия (ТУ)	12
Приложение А (обязательное) Миниатюрные плавкие вставки с проволочными выводами	25
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным стандартам Российской Федерации и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам	30

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ МИНИАТЮРНЫЕ ПЛАВКИЕ

Часть 2

Трубчатые плавкие вставки

Miniature fuses
Part 2
Cartridge fuse links

Дата введения — 2015—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает специальные требования к трубчатым плавким вставкам миниатюрных плавких предохранителей размерами 5×20 мм и 6,3×32 мм, применяемых для защиты электрических приборов, электронной аппаратуры и их компонентов, как правило предназначенных для эксплуатации в закрытых помещениях.

Настоящий стандарт не распространяется на плавкие предохранители для устройств, предназначенных для эксплуатации в особых условиях, например, в коррозионной или взрывоопасной среде.

Требования, установленные настоящим стандартом, дополняют требования и сведения, относящиеся к испытаниям, приведенным в IEC 60127-1.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Если приведена дата издания документа, то используют только указанное издание. Если

дата издания не указана, то используют самое последнее издание ссылочного документа (с учетом всех изменений).

IEC 60068-2-20:1979* Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Т. Пайка (IEC 60068-2-20:1979, *Environmental testing — Part 2: Tests — Test: Soldering*)

IEC 60068-2-21:1999* Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-21. Испытания. Испытание U. Прочность выводов и неразъемных креплений (IEC 60068-2-21:1999, *Environmental testing — Part 2-21: Tests — Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices*)

IEC 60127-1:1988* Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 1. Определения для миниатюрных плавких предохранителей и общие требования к миниатюрным плавким вставкам (IEC 60127-1:1988 *Miniature fuses — Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links*)

IEC 60249-2-5:1987* Материалы оснований для печатных плат. Часть 2. Технические условия. Техническое условие 5. Плакированный медью слоистый листовый материал нормированной горючести на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим (испытание на горение в вертикальном положении) (IEC 60249-2-5:1987, *Base materials for printed circuits — Part 2: Specifications — Specification No. 5: Epoxide woven glass fabric copper-clad laminated sheet of defined flammability (vertical burning test)*)

ISO 3:1973 Предпочтительные числа. Ряды предпочтительных чисел (ISO 3:1973, *Preferred numbers — Series of preferred numbers*)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины по IEC 60127-1.

4 Общие требования

Применяют соответствующий раздел IEC 60127-1

5 Стандартные параметры

Применяют соответствующий раздел IEC 60127-1

6 Маркировка

Дополнительно к требованиям IEC 60127-1 (раздел 6) применяют следующие требования.

6.1 На каждую плавкую вставку должна быть нанесена следующая маркировка:

е) условное обозначение номинальной отключающей способности, которое проставляют между обозначениями номинального тока и номинального напряжения.

Применяют следующие условные обозначения номинальной отключающей способности:

T — замедленные плавкие вставки;

F — быстродействующие плавкие вставки;

H — высокая отключающая способность;

L — низкая отключающая способность;

E — повышенная отключающая способность.

Примеры маркировки:

T	3	1	5	L	2	5	0	V
		F	4	H	2	5	0	V
T	3	1	5	E	2	5	0	V

6.4 Значения размеров s и d равны $(0,8 \pm 0,2)$ мм.

s — ширина цветной полоски на миниатюрном предохранителе;

d — расстояние между полосками.

7 Общие сведения по испытаниям

Дополнительно к требованиям IEC 60127-1 (раздел 7) предъявляют следующие требования:

7.2.1 Для проверки отдельных номинальных значений плавких предохранителей требуется 48 плавких вставок, в том числе 12 запасных. Стандартная программа испытаний приведена в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Стандартная программа испытаний для проверки отдельных номинальных значений тока.

Подраздел, пункт	Параметр (характеристика) наименование испытания		Номер плавкой вставки															
			1-6	7-11	8-13	12-15	16-18	19-21	22-26	23-27	28-30	31-33	34-38	35-39	40-42	43-45	46-48	
9.4*	Износоустойчивость		X															
9.2.2*	Повышенная температура**						X											
9.2.1*	Амперсекундные характеристики	10/ <i>I_N</i>		X														
		4/ <i>I_N</i>							X									
		2,75/ <i>I_N</i>										X						
		2,0/ <i>I_N</i> или 2,1/ <i>I_N</i>														X		
9.3	Проверка отключающей способности: Номинальная отключающая способность					X												
	Ток, в 5 раз превышающий номинальный							X										
	Ток, в 10 раз превышающий номинальный										X							
	Ток, в 50 раз превышающий номинальный											X						
	Ток, в 250 раз превышающий номинальный														X			
8.3	Выводы (испытание наконечников)			X					X				X			X		
8.5*	Паяные соединения		X	X			X		X				X			X		
6.2*	Разборчивость и несмываемость маркировки			X					X				X			X		
* По МЭК 60127-1 ** Проводят, если предусмотрено в технических условиях (ТУ).																		

Для проверки максимального номинального тока однородной партии требуется 48 плавких вставок, в том числе 22 запасные. Стандартная программа испытаний приведена в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 — Стандартная программа испытаний для проверки максимального номинального тока однородной партии

Подраздел, пункт	Параметр (характеристика) Наименование испытания		Номер плавкой вставки в порядке уменьшения падения напряжения											
			1-6	7-8 9	10-11 12	13-17	18-27	28-29 30	31-32 33	34-35 36	37-38 39	40-41 42	43-44 45	46-47 48
9.4*	Износоустойчивость		X											
9.2.2*	Повышенная температура**						X							
9.2.1*	Ампер-секундные характеристики	10/ I_N		X										
		4/ I_N						X						
		2,75/ I_N										X		
		2,0/ I_N или 2,1/ I_N												
9.3	Номинальная отключающая способность					X								
8.3	Выводы (испытание накопечников)			X					X			X		
8.5*	Паяные соединения		X	X			X		X			X		
6.2*	Разборчивость и несмываемость маркировки			X					X			X		
* По МЭК 60127-1 ** Проводят, если предусмотрено в технических условиях (ТУ).														

Для проверки минимального номинального тока однородной партии требуется 33 плавкие вставки, в том числе 16 запасных. Стандартная программа испытаний приведена в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 — Стандартная программа испытаний для проверки минимального номинального тока однородной партии

Подраздел, пункт	Параметр (характеристика) наименование испытания		Номер плавкой вставки в порядке уменьшения падения напряжения						
			1-6	7 8 9	10 11 12	13-17	18-27	28 29 30	31 32 33
9.4*	Износоустойчивость		X						
9.2.1*	Ампер-секундные характеристики	10/ I_N		X					
		2,0/ I_N или 2,1/ I_N						X	
9.3	Номинальная отключающая способность					X			
* По IEC 60127-1.									

7.3.2 Испытательные цоколи

При проведении испытаний, требующих установки плавких вставок в цоколи, используют цоколи, представленные на рисунках 1, 2 и 3.

Контактное сопротивление между каждым контактом и посеребренной латунной деталью, имеющей те же номинальные размеры и форму, что и испытываемая плавкая вставка, не должно превышать 3 мОм и должно быть измерено при следующих условиях:

а) для предотвращения пробоя тонких изоляционных пленок на контактах электродвижущая сила (ЭДС) цепи не должна превышать 20 мВ постоянного или переменного тока (амплитудное значение);

б) для предотвращения перегрева контактов протекающий ток не должен превышать 1 А.

Металлические детали цоколя, за исключением пружины и соединений, должны быть изготовлены из латуни. Содержание меди в латунных деталях цоколя и калибра для измерения контактного сопротивления должно составлять от 58% до 70%. Контакты должны иметь серебряное покрытие.

Для плавких вставок с номинальными токами до 6,3 А включительно используют цоколь, соответствующий рисунку 1. Сила контактного давления должна составлять от 4 до 6 Н. Гибкий проводник и соединительные провода должны быть изготовлены из меди и иметь площадь поперечного сечения 1 мм²; длина каждого соединительного провода должна быть приблизительно 500 мм.

Плавкие вставки	a	b
5×20 6,3×32	20 32	48 60

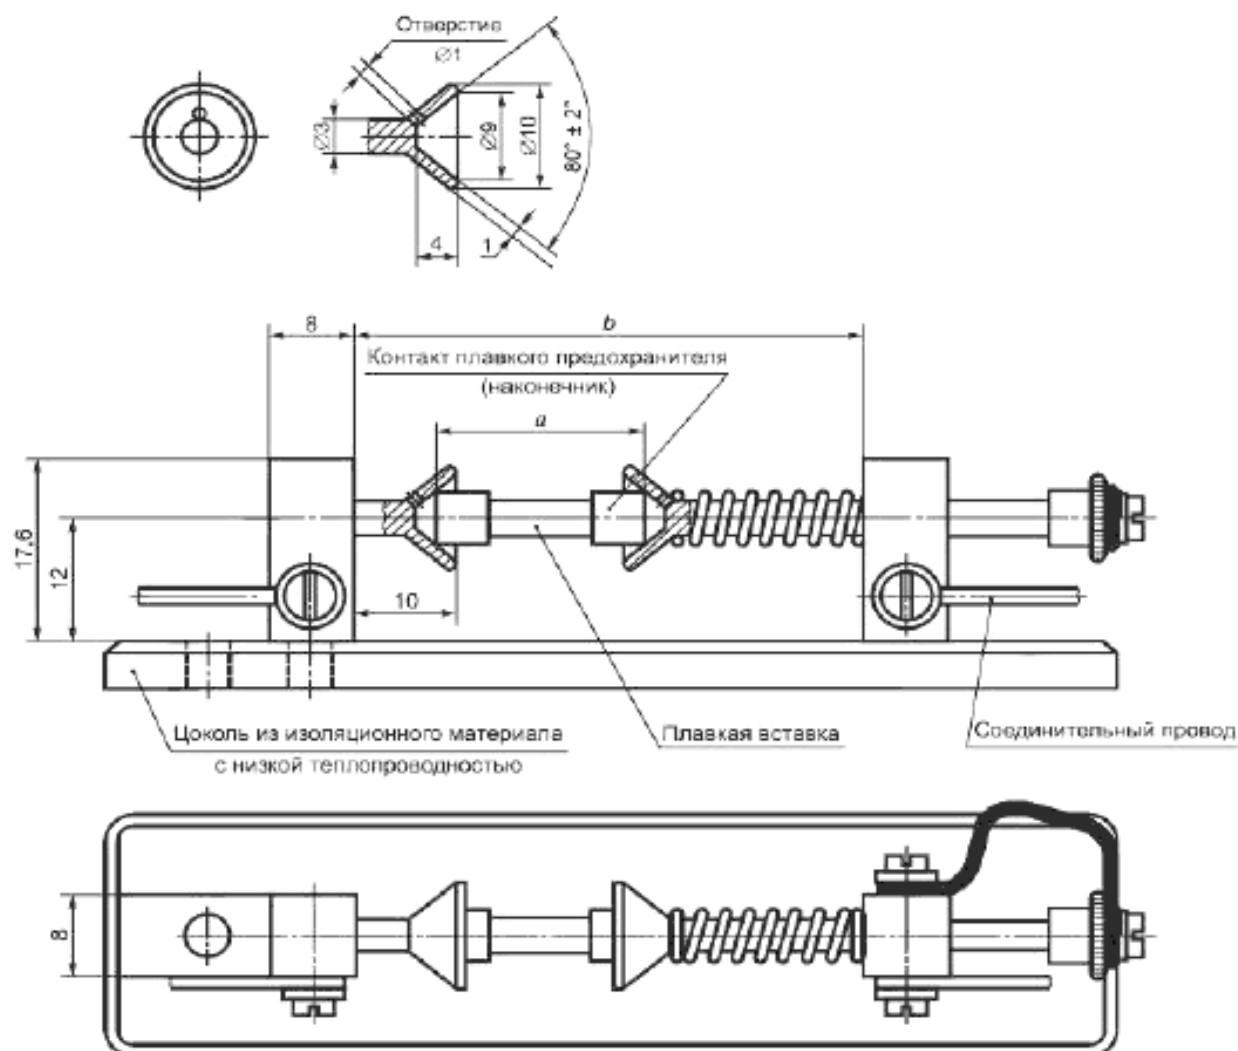


Рисунок 1 — Цоколь для испытания плавких вставок размерами 5×20 и 6,3 × 32 мм.
Номинальные точки до 6,3 А включительно

Для плавких вставок с номинальными токами, превышающими 6,3 А, необходимо использовать цоколь, соответствующий рисунку 2. Сила контактного давления должна составлять от 8 до 12 Н. Гибкий проводник и соединительные провода должны быть изготовлены из меди и иметь площадь поперечного сечения 6 мм²; длина каждого соединительного провода должна быть приблизительно 500 мм.

Плавкие вставки	<i>a</i>	<i>b</i>
5×20 6,3×32	20 32	48 60

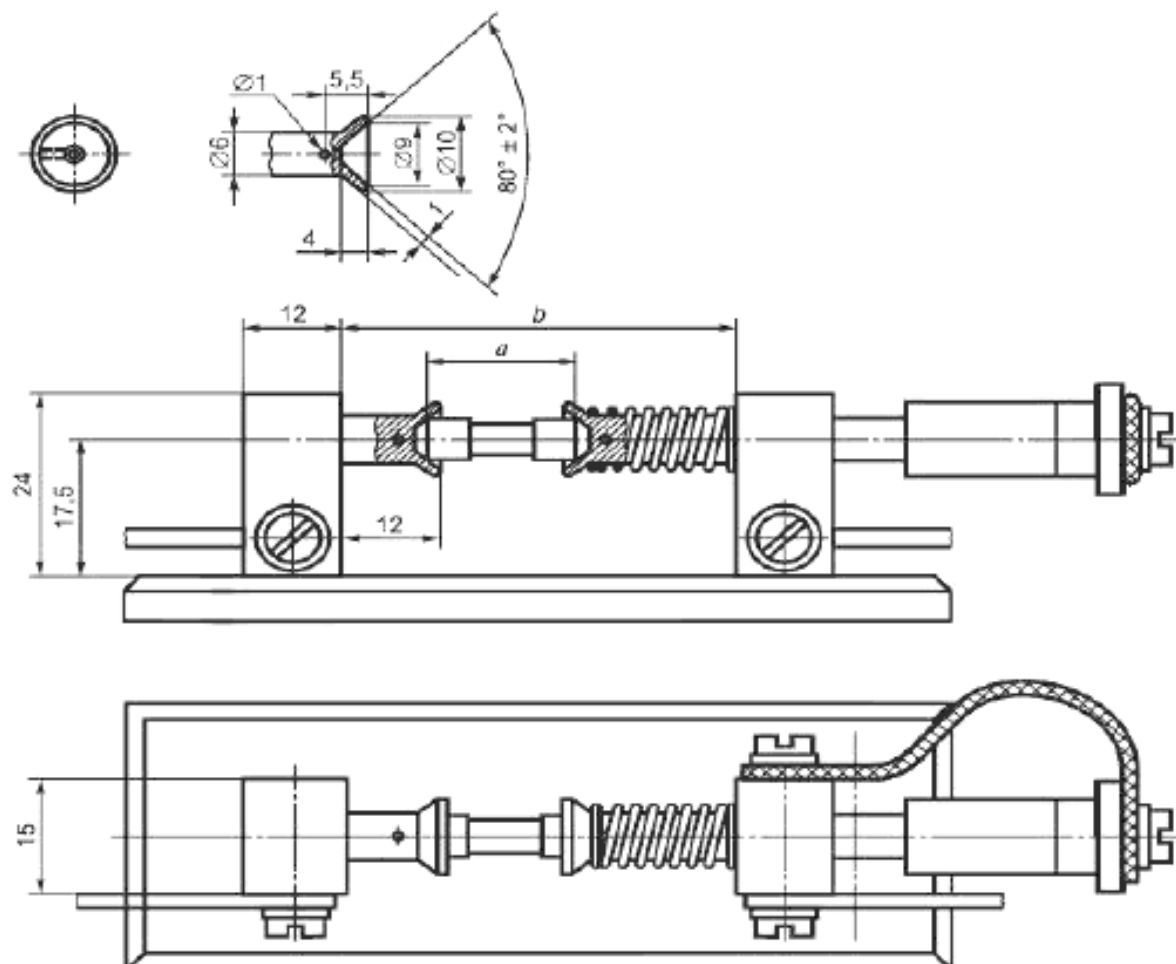


Рисунок 2 — Цоколь для испытания плавких вставок размерами 5×20 и 6,3×32 мм.
Номинальные токи свыше 6,3 А

Для проверки отключающей способности используют цоколь, соответствующий рисунку 3, с той же силой контактного давления и площадью поперечного сечения проводника, что и цоколь, соответствующий рисунку 2.

Плавкие вставки	a	b
5×20 6,3×32	20 32	67 79

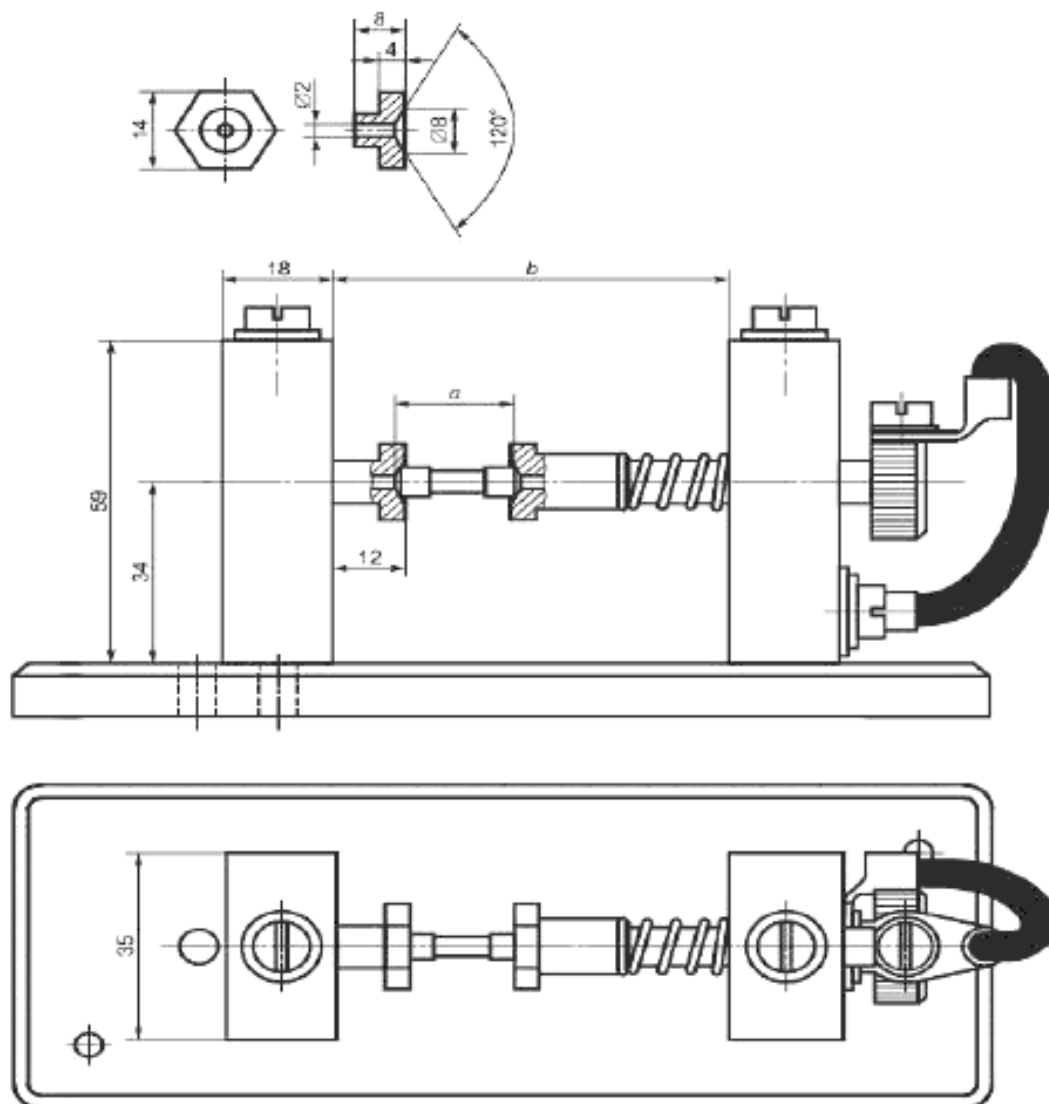


Рисунок 3 — Цоколь для проверки отключающей способности

8 Размеры и конструкция

Дополнительно к требованиям IEC 60127-1 (раздел 8) предъявляют следующие требования и проводят следующие испытания.

8.2 Конструкция

Если предусмотрено применение «непрозрачной» плавкой вставки, может быть использован прозрачный корпус с непрозрачным наполнителем.

Соответствие данному требованию проверяют внешним осмотром.

Настоящий стандарт основан на предположении, что корпус плавкой вставки изготовлен из стекла, керамики или аналогичного негорючего материала. Использование других материалов может потребовать проведения дополнительных испытаний.

8.3 Выводы

Плавкие вставки на каждом конце должны иметь металлический наконечник цилиндрической формы.

Торцы цилиндрических наконечников должны быть практически плоскими и перпендикулярными относительно оси.

Наконечники должны быть закреплены так, чтобы их невозможно было снять без повреждения плавкой вставки.

Соответствие данному требованию проверяют внешним осмотром и проведением следующего испытания:

- образцы на 24 ч погружают в воду при температуре от 15 °С до 35 °С. После изъятия из воды к каждому наконечнику в течение 1 мин прилагают в осевом направлении постепенно нарастающую растягивающую силу до 5 Н;

- прочность крепления наконечников не должна быть нарушена.

На рисунке 7 показано испытательное приспособление, которое следует использовать для проверки прочности крепления наконечников в спорных случаях. Использование данного приспособления позволяет проводить испытание без повреждения наконечников.

8.4 Расположение выводов

Должна быть обеспечена необходимая соосность наконечников и корпуса плавкой вставки.

Соответствие данному требованию проверяют с помощью калибра, приведенного на рисунке 4.

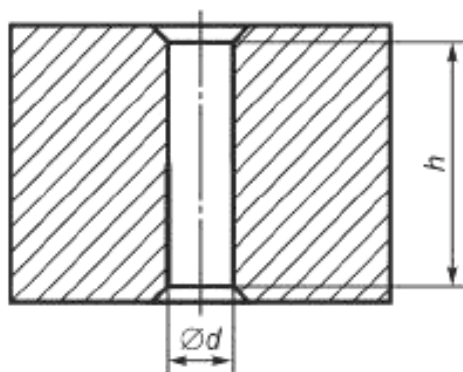


Рисунок 4 — Калибр для проверки соосности

Плавкая вставка должна целиком проходить через калибр под действием собственного веса.

9 Требования к электрическим параметрам

Дополнительно к требованиям IEC 60127-1 (раздел 9) предъявляют следующие требования и проводят следующие испытания.

9.3 Отключающая способность

9.3.1 Дополнительно к требованиям IEC 60127-1 (раздел 9) предъявляют следующие требования:

- Испытание проводят при переменном токе.
- Типовая испытательная схема для испытания на высокую номинальную отключающую способность приведена на рисунке 5, а для испытания на низкую номинальную отключающую способность

— на рисунке 6. Для данного испытания должен быть использован испытательный цоколь, соответствующий рисунку 3.


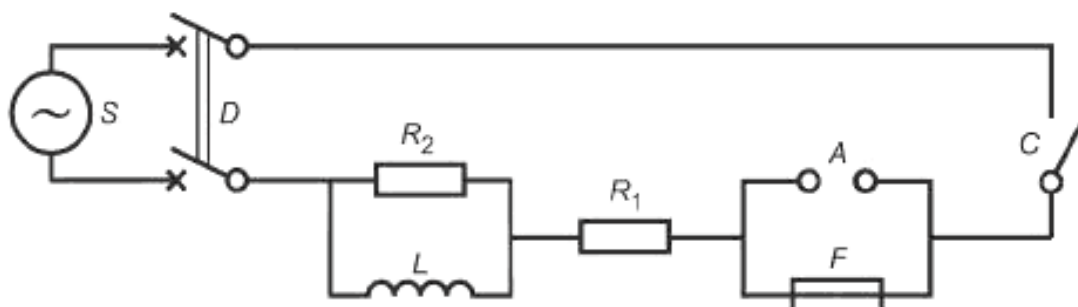


Рисунок 5 — Типовая испытательная схема для проверки отключающей способности плавких вставок с высокой отключающей способностью

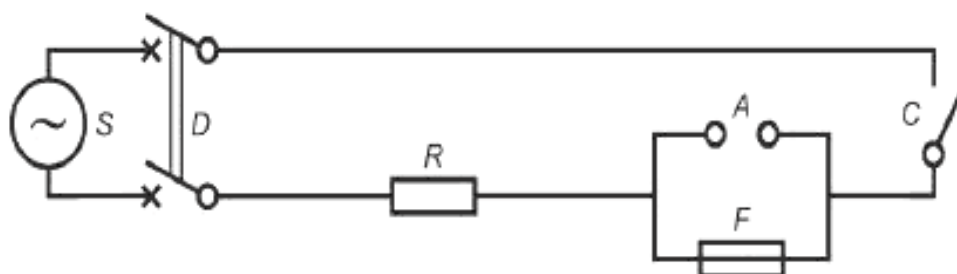

Обозначения на рисунках 5 и 6:

- A — съемная плавкая вставка, используемая для калибровки;
- C — контактор, замыкающий цепь;
- D — выключатель для отключения источника питания;
- F — выпускаемый предохранитель;
- S — источник питания импедансом менее 10 % общего импеданса цепи;
- L — катушка индуктивности без сердечника с индуктивностью $0,30 \text{ мГн} \pm 3 \%$;
- R_1 — последовательно включенный резистор для установки необходимого ожидаемого тока;
- R_2 — параллельно включенный демпфирующий резистор с сопротивлением $40 \text{ Ом} \pm 10 \%$.

Рисунок 6 — Типовая испытательная схема для проверки отключающей способности плавких вставок с низкой отключающей способностью

Коэффициент мощности испытательной цепи при высокой отключающей способности должен быть от 0,7 до 0,8. При испытании в условиях меньших ожидаемых токов индуктивность цепи должна оставаться постоянной, а ток регулируют только изменением сопротивления.

9.3.2 Дополнительно к критериям отказа, установленным в IEC 60127-1, при проведении каждого из этих испытаний плавкая вставка должна надежно срабатывать без возникновения любого из следующих дефектов:

- сплавления контактов;
- неразборчивости маркировки после испытания;
- образование на наружных поверхностях наконечников отверстий, видимых невооруженным глазом.

Допускаются следующие явления:

- черные пятна на наконечниках;
- незначительная деформация наконечников;
- трещины на плавкой вставке.

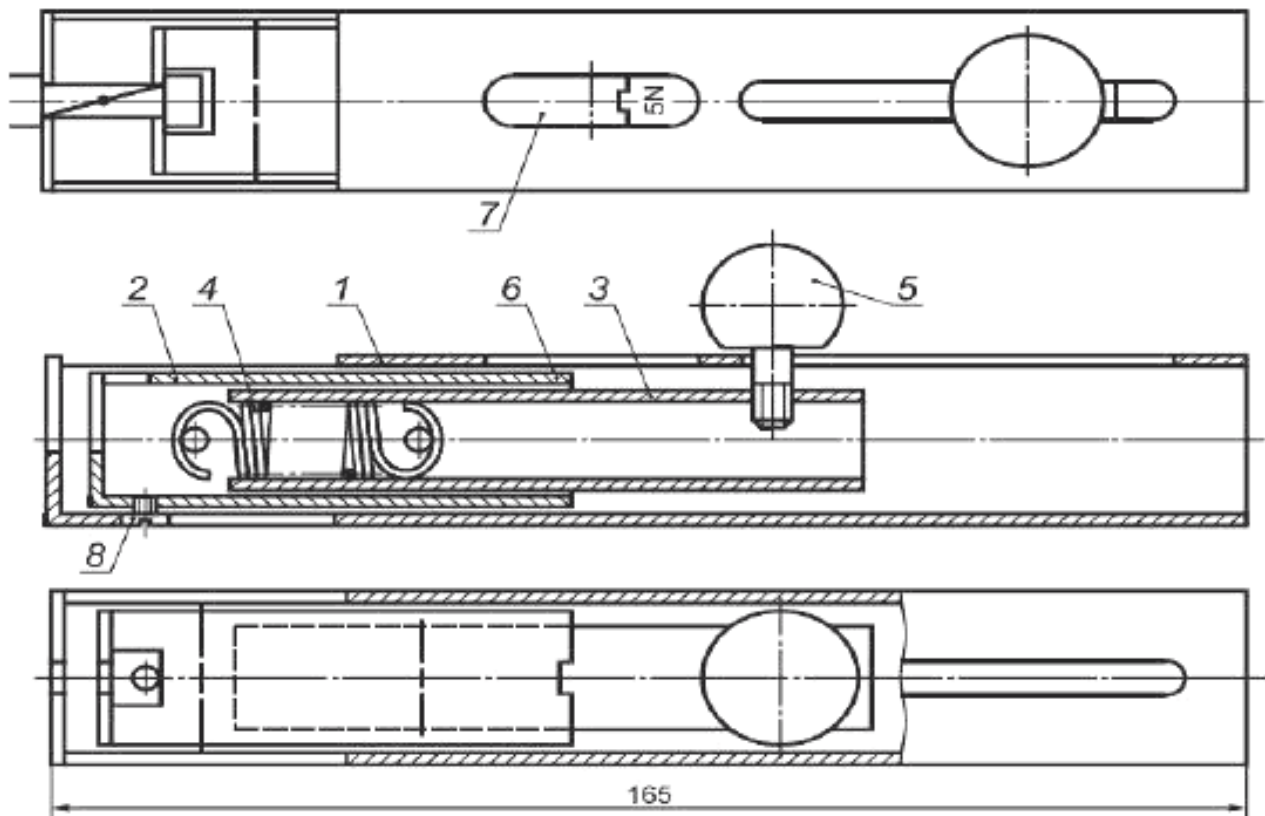


Рисунок 7 — Испытательное приспособление для приложения в осевом направлении растягивающей силы

Приспособление состоит из трех трубок (1, 2, 4), входящих одна в другую.

Наружная трубка 1 в верхней части имеет прорезь и зажим, в который вставляют один конец испытуемого образца.

Средняя трубка 2 в верхней части имеет такую же прорезь и зажим, в который вставляют другой конец испытуемого образца.

Внутренняя трубка 3 соединена с трубкой 2 с помощью пружины 4.


При отведении трубки 3 с помощью рукоятки 5 растягивают пружину 4 и, таким образом, равномерно увеличиваемую в осевом направлении силу прилагают к трубке 2 и к испытуемому образцу.

Различная длина наконечника и всей вставки может быть компенсирована перемещением трубки 2. Ее нижний конец 6, который оказывается расположенным против смотрового окна 7, служит в качестве контрольной отметки. Другая отметка (пунктирная линия) с обозначением 5 нанесена на трубку 3. Совмещения обеих отметок достигают соответствующим перемещением рукоятки 5, которую жестко фиксируют в таком положении завинчиванием.

С помощью винта 8 обеспечивают правильное взаимное расположение трубок 1 и 2.

Испытательное приспособление следует использовать и калибровать в вертикальном положении, причем испытуемый предохранитель должен находиться в верхней части приспособления.

10 Технические условия (ТУ)

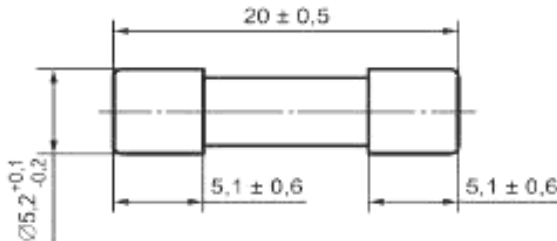	Плавкие вставки 5×20 мм быстродействующие высокая отключающая способность	ТУ 1 Страница 1	
Размеры в миллиметрах			
			
Соосность: Размеры калибра: $h = 30$ мм; $d = (5,38 \pm 0,01)$ мм (см. 8.4). Конструкция: Непрозрачная плавкая вставка.			
Номинальный ток*	Номинальное напряжение, В	Максимальное падение напряжения, мВ	Максимальная установившаяся мощность рассеяния, Вт**
50 мА 63 мА 80 мА 100 мА 125 мА 160 мА 200 мА	250	10000 8800 7600 7000 5000 4300 3500	1,6
250 мА 315 мА 400 мА 500 мА 630 мА 800 мА 1 А		2800 2500 2000 1800 1500 1200 1000	2,5
1,25 А 1,6 А 2 А 2,5 А 3,15 А 4 А 5 А 6,3 А 8 А 10 А		800 600 500 400 350 300 250 200 200 200	4
* Промежуточные значения выбирают из ряда R 20 по ISO 3. ** Измеряют после 1 ч (для номинальных значений свыше 6,3 А — после 30 мин) при 1,5/н.			

	Плавкие вставки 5×20 мм быстродействующие высокая отключающая способность				ТУ 1 Страница 2	
Маркировка Плавкие вставки маркируют следующим образом: а) номинальный ток; б) номинальное напряжение; с) наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; d) условное обозначение быстродействующей плавкой вставки F; е) условное обозначение отключающей способности H.						
Ампер-секундная характеристика до образования дуги Время до образования дуги должно быть в следующих пределах:						
Номинальный ток	2,1I _N , мин	2,75I _N		4I _N		10I _N
	Не более	мс, не менее	с, не более	мс, не менее	Не более	мс, не более
От 50 мА до 4 А вкл.	30	10	2	3	300 мс	20
Св. 4 до 6,3 А вкл.	30	10	3	3	300 мс	20
Св. 6,3 до 10 А вкл.	30	40	20	10	1 с	30


| **Отключающая способность** Номинальная отключающая способность: 1500 А, испытание при переменном токе в схеме, приведенной на рисунке 5 для высокой отключающей способности. | | | | | | |
| **Проверка износоустойчивости:** 100 циклов при токе, превышающем номинальный в 1,2 раза, по 9.4, перечисление а) IEC 60127-1, затем в течение 1 ч (для номинальных токов свыше 6,3 А в течение 30 мин) при токе, превышающем номинальный в 1,5 раза, по 9.4, перечисление б) IEC 60127-1. | | | | | | |

**Плавкие вставки 5×20 мм
быстродействующие
низкая отключающая способность**

ТУ 2
Страница 1

Плавкая вставка этого типа рекомендуется для защиты схем в телекоммуникационной аппаратуре или подобных схемах с ограниченным током короткого замыкания.

Размеры в миллиметрах

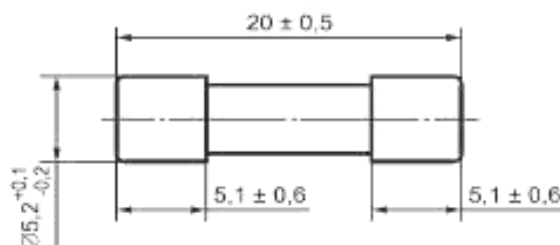

Соосность: размеры калибра: $h = 30$ мм; $d = (5,38 \pm 0,01)$ мм (см. 8.4).

Конструкция: непрозрачная плавкая вставка.

Номинальный ток*	Номинальное напряжение, В	Максимальное падение напряжения, мВ	Максимальная установившаяся мощность рассеяния, Вт**
32 mA 40 mA 50 mA 63 mA 80 mA 100 mA 125 mA 160 mA 200 mA 250 mA 315 mA 400 mA 500 mA 630 mA 800 mA 1 A 1,25 A 1,6 A 2 A 2,5 A	250	10000 8000 7000 5000 4000 3500 2000 2000 1700 1400 1300 1200 1000 650 240 200 200 190 170 170	1,6
3,15 A 4 A 5 A 6,3 A		150 130 130 130	
8,0 A 10 A	125	130 130	4

* Промежуточные значения выбирают из ряда R 20 по ISO 3.

** Измеряют после 1 ч (для номинальных значений свыше 6,3 А — после 30 мин) при $1,5I_N$.

**Плавкие вставки 5×20 мм
быстродействующие
высокая отключающая способность**

ТУ 2
Страница 2

Маркировка

Плавкие вставки маркируют следующим образом:

- a) номинальный ток;
- b) номинальное напряжение;
- c) наименование или торговая марка изготовителя;
- d) обозначение быстродействующей плавкой вставки F;
- e) обозначение отключающей способности L.

Ампер-секундная характеристика до образования дуги

Время до образования дуги должно быть в пределах:

Номинальный ток	2,1/ I_N	2,75/ I_N		4/ I_N		10/ I_N
	мин, не более	мс, не менее	Не более	мс, не менее	мс, не более	мс, не более
От 30 до 100 мА вкл.	30	10	500 мс	3	100	20
Св. 100 мА до 6,3 А вкл.	30	50	2 с	10	300	20
Св. 6,3 до 10 А вкл.	30	50	2 с	10	400	40

Отключающая способность

Номинальная отключающая способность: 35 А или 10/ I_N , выбирают большее значение, испытание при переменном токе в схеме, приведенной на рисунке 6 для низкой отключающей способности.

Номинальную способность при токах свыше 6,3 А проверяют при 125 В.

П р и м е ч а н и е — Необходимо принимать меры для попадания ожидаемых токов отказа цепи в эти пределы.

Проверка износостойчивости:


100 циклов при токе, превышающем номинальный в 1,2 раза, по 9.4, перечисление a) IEC 60127-1, затем в течение 1 ч (для номинальных токов свыше 6,3 А в течение 30 мин) при токе, превышающем номинальный в 1,5 раза, по 9.4, перечисление b) IEC 60127-1.

**Плавкие вставки 5×20 мм
замедленные (устойчивые к перегрузкам)
низкая отключающая способность**

ТУ 3
Страница 1

Плавкая вставка этого типа рекомендуется для защиты схем в телекоммуникационной аппаратуре или подобных схемах с ограниченным током короткого замыкания.

Размеры в миллиметрах

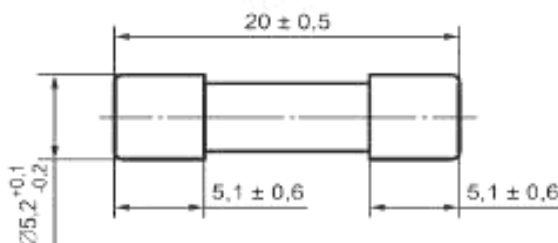

Соосность: размеры калибра: $h = 30$ мм; $d = (5,38 \pm 0,01)$ мм (см. 8.4).

Конструкция: непрозрачная плавкая вставка.

Номинальный ток*	Номинальное напряжение, В	Максимальное падение напряжения, мВ	Максимальная установившаяся мощность рассеяния, Вт**
32 mA 40 mA 50 mA 63 mA 80 mA 100 mA 125 mA 160 mA 200 mA 250 mA 315 mA 400 mA 500 mA 630 mA 800 mA 1 A 1,25 A 1,6 A 2 A 2,5 A 3,15 A 4 A 5 A 6,3 A	250	5000 4000 3500 3000 3000 2500 2000 1900 1500 1300 1100 1000 900 300 250 150 150 150 150 120 100 100 100 100	1,6
8,0 A 10 A	125	100 100	4

* Промежуточные значения выбирают из ряда R 20 по ISO 3.

** Измеряют после 1 ч (для номинальных значений свыше 6,3 А — после 30 мин) при $1,5 I_N$.

	Плавкие вставки 5×20 мм замедленные (устойчивые к перегрузкам) низкая отключающая способность				ТУ 3 Страница 2			
Маркировка Плавкие вставки маркируют следующим образом: а) номинальный ток; б) номинальное напряжение; с) наименование или торговая марка изготовителя; d) обозначение замедленной плавкой вставки T; е) обозначение отключающей способности L.								
Ампер-секундная характеристика до образования дуги Время до образования дуги должно быть в пределах:								
Номинальный ток	2,1I _N , мин	2,75I _N		4I _N		10I _N , мс		
	Не более	мс, не менее	Не более	мс, не менее	с, не более	Не менее	Не более	
От 32 до 100 мА вкл.	2	200	10 мс	40	3	10	300	
Св. 100 мА до 10 А вкл.	2	600	10 с	150	3 с	20	300	

Испытание при температуре (70±2) °C Через плавкие вставки должен проходить ток 1,1I_N, и в течение 1 ч они не должны срабатывать.							
Отключающая способность Номинальная отключающая способность: 35 А или 10 , выбирают большее значение, испытание при переменном токе в схеме, приведенной на рисунке 6 для низкой отключающей способности. Номинальную отключающую способность для токов свыше 6,3 А проверяют при 125 В.							
П р и м е ч а н и е — Необходимо принимать меры для попадания ожидаемых токов отказа цепи в эти пределы.							
Проверка износоустойчивости: 100 циклов при токе, превышающем номинальный в 1,2 раза, по 9.4, перечисление а) IEC 60127-1, затем в течение 1 ч (для номинальных токов выше 6,3 А в течение 30 мин) при токе, превышающем номинальный в 1,5 раза, по 9.4, перечисление б) IEC 60127-1.							


**Плавкие вставки 6,3 × 32 мм
быстродействующие
низкая отключающая способность**

ТУ 4
Страница 1

Плавкая вставка этого типа рекомендуется для защиты схем в телекоммуникационной аппаратуре или подобных схемах с ограниченным током короткого замыкания.

П р и м е ч а н и е — ТУ разработаны на основе изделий, требующихся в нескольких странах. При будущем использовании в большинстве стран могут понадобиться изменения.

Размеры в миллиметрах

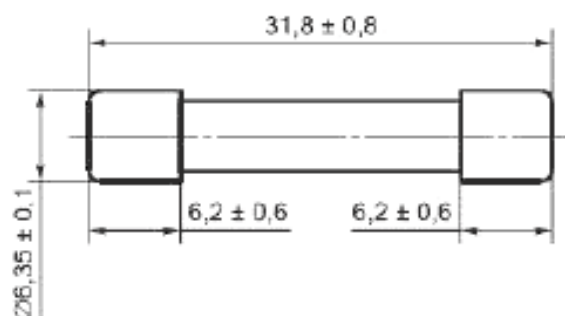

Соосность: размеры калибра: 38 мм; $(6,65 \pm 0,01)$ мм (см. 8.4).

Конструкция: прозрачная плавкая вставка.

Плавкие вставки 6,3×32 мм быстродействующие низкая отключающая способность		ТУ 4 Страница 2	
Номинальный ток	Номинальное напряжение, В	Максимальное падение напряжения, мВ	Максимальная установившаяся мощность рассеяния, Вт*
50 мА 63 мА 80 мА 100 мА 125 мА 160 мА 200 мА 250 мА 315 мА 400 мА 500 мА 630 мА 800 мА 1 А	250	10000 8000 7000 6000 5500 5000 4000 3500 3000 2500 2000 1800 1500 500	1,6
1,25 А 1,6 А 2 А 2,5 А	150	400 400 300 250	2,5
3,15 А 4 А 5 А 6,3 А 8 А 10 А	150 150 60 60 60 60	250 250 200 200 200 200	4
* Измеряют после 1 ч при 1,15 I_N			

**Плавкие вставки 6,3×32 мм
быстродействующие
низкая отключающая способность**

ТУ 4
Страница 3

Маркировка

Плавкие вставки маркируют следующим образом:

- a) номинальный ток;
- b) номинальное напряжение;
- c) наименование или торговая марка изготовителя;
- d) обозначение быстродействующей плавкой вставки F;
- e) обозначение отключающей способности L.

Ампер-секундная характеристика до образования дуги

Время до образования дуги должно быть в пределах:

Номинальный ток	2,1I _N , с	2,75I _N , мс		4I _N , мс		10I _N , мс
	Не более	Не менее	Не более	Не менее	Не более	Не более
От 50 до 100 мА вкл.	20	2	200	1	30	5
Св. 100 мА до 10 А вкл.	20	20	1500	8	400	80

Отключающая способность


Номинальная отключающая способность: 35 А или 10I_N, выбирают большее значение, испытание при переменном токе в схеме, приведенной на рисунке 6, для низкой отключающей способности

Проверка износоустойчивости:

100 циклов при токе, превышающем номинальный в 1,05 раза, по 9.4, перечисление a) IEC 60127-1, затем в течение 1 ч (для номинальных токов свыше 6,3 А — в течение 30 мин) при токе, превышающем номинальный в 1,15 раза, по 9.4, перечисление b) IEC 60127-1.

	Плавкие вставки 5×20 мм замедленные (устойчивые к перегрузкам) высокая отключающая способность	ТУ 5 Страница 1
--	--	--------------------

Размеры в миллиметрах

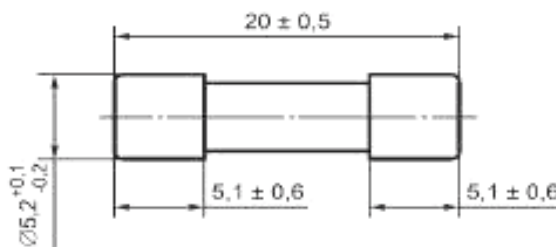

Соосность: размеры калибра: $h = 30$ мм; $d = (5,38 \pm 0,01)$ мм (см. 8.4).

Конструкция: непрозрачная плавкая вставка.

Номинальный ток*	Номинальное напряжение, В	Максимальное падение напряжения, мВ	Максимальная установившаяся мощность рассеяния, Вт**
100 мА 125 мА 160 мА 200 мА 250 мА 315 мА 400 мА 500 мА 630 мА 800 мА	250	2800 2600 2400 2100 1500 1100 1000 850 650 500	1,6
1 А 1,25 А 1,6 А 2 А 2,5 А		350 300 200 190 180	2,5
3,15 А 4 А 5 А 6,3 А 8 А 10 А		140 100 100 100 100 100	4
* Промежуточные значения выбирают из ряда R 20 по ISO 3. ** Измеряют после 1 ч (для номинальных значений свыше 6,3 А — после 30 мин) при $1,5I_N$.			

**Плавкие вставки 5x20 мм
замедленные (устойчивые к перегрузкам)
высокая отключающая способность**

ТУ 5
Страница 2

Маркировка

Плавкие вставки маркируют следующим образом:

- а) номинальный ток;
- б) номинальное напряжение;
- с) наименование или торговый знак изготовителя;
- д) обозначение замедленной плавкой вставки Т;
- е) обозначение отключающей способности Н.

Ампер-секундная характеристика до образования дуги

Время до образования дуги должно быть в пределах:

Номинальный ток	2,1 <i>I_N</i> , мин	2,75 <i>I_N</i>		4 <i>I_N</i>		10 <i>I_N</i> , мс	
	Не более	мс, не менее	с, не более	мс, не менее	с, не бо- лее	Не менее	Не более
От 100 до 800 мА вкл.	30	250	80	50	5	5	150
Св. 100 мА до 3,15 А вкл.	30	750	80	95	5	10	150
Св. 3,15 до 10 А вкл.	30	750	80	150	5	10	150

Испытание при температуре (70±2) °С.

Через плавкие вставки должен проходить ток 1,1/*I_N* и в течение 1 ч они не должны срабатывать.

Отключающая способность

Номинальная отключающая способность: 1500 А, испытание на переменном токе в схеме, приведенной на рисунке 5 для высокой отключающей способности.

Проверка износоустойчивости:


100 циклов при токе, превышающем номинальный в 1,2 раза, по 9.4, перечисление а) IEC 60127-1, затем в течение 1 ч (для номинальных токов свыше 6,3 А — в течение 30 мин) при токе, превышающем номинальный в 1,5 раза, по 9.4, перечисление б) IEC 60127-1.

**Плавкие вставки 5×20 мм
замедленные (устойчивые к перегрузкам)
повышенная отключающая способность**

ТУ 6
Страница 1

Плавкая вставка этого типа рекомендуется для защиты схем в аппаратуре, такой как телевизионные установки с ожидаемым током короткого замыкания выше 35 А, но не выше 150 А.

Размеры в миллиметрах

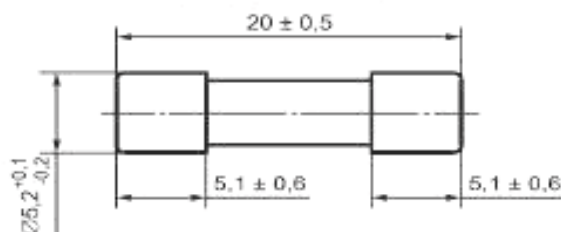

Соосность: размеры калибра $h = 30$ мм; $d = (5,38 \pm 0,01)$ мм (см. 8.4).

Конструкция: плавкая вставка может быть как прозрачной, так и непрозрачной.

Номинальный ток*	Номинальное напряжение, В	Максимальное падение напряжения, мВ	Максимальная установившаяся мощность рассеяния, Вт**
32 мА 40 мА 50 мА 63 мА 80 мА 100 мА 125 мА 160 мА 200 мА 250 мА 315 мА 400 мА 500 мА 630 мА 800 мА 1 А 1,25 А 1,6 А 2 А 2,5 А 3,15 А 4 А 5 А 6,3 А	250	5000 4000 3500 3000 3000 2500 2000 1900 1500 1300 1100 1000 900 300 250 150 150 150 120 100 100 100 100	1,6
8 А 10 А		100 100	4
* Промежуточные значения выбирают из ряда R 20 по ISO 3. ** Измеряют после 1 ч (для номинальных значений свыше 6,3 А — после 30 мин) при $1,5I_N$.			

**Плавкие вставки 5x20 мм
Замедленные (устойчивые к перегрузкам)
Повышенная отключающая способность**

ТУ 6
Страница 2

Маркировка

Плавкие вставки маркируют следующим образом:

- a) номинальный ток;
- b) номинальное напряжение;
- c) наименование или торговая марка изготовителя;
- d) обозначение замедленной плавкой вставки T;
- e) обозначение отключающей способности E.

Ампер-секундная характеристика до образования дуги

Время до образования дуги должно быть в пределах:

Номинальный ток	2,1/ I_N , мин	2,75/ I_N		4/ I_N		10/ I_N , мс	
	Не более	мс, не менее	с, не более	мс, не менее	с, не более	Не менее	Не более
От 32 до 100 мА вкл.	2	200	10	40	3	10	300
Св. 100 мА до 10 А вкл.	2	600	10	150	3	20	300

Испытание при температуре (70±2) °C

Через плавкие вставки должен проходить ток $1,1/I_N$, и в течение 1 ч они не должны срабатывать.

Отключающая способность

Номинальная отключающая способность: 150 А, испытание при переменном токе по схеме, приведенной на рисунке 6 для низкой отключающей способности.

Проверка износоустойчивости:

100 циклов при токе, превышающем номинальный в 1,2 раза, по 9.4, перечисление a) IEC 60127-1, затем в течение 1 ч (для номинальных токов свыше 6,3 А — в течение 30 мин) при токе, превышающем номинальный в 1,5 раза, по 9.4, перечисление b) IEC 60127-1.

Приложение А
(обязательное)

Миниатюрные плавкие вставки с проволочными выводами

Введение

Требованиям к миниатюрным трубчатым плавким вставкам для автоматизированного монтажа электрических и электронных схем на печатных платах удовлетворяют плавкие вставки существующих типов размерами 5×20 мм, форма которых пригодна для автоматизированного монтажа печатных плат.

Данное приложение дополняет требования настоящего стандарта, применимые к уже испытанным и аттестованным плавким вставкам без проволочных выводов размерами 5×20 мм.

А.1 Область применения

Настоящее приложение устанавливает специальные требования к миниатюрным плавким вставкам для печатных плат, применяемым для защиты электрической бытовой аппаратуры, электронной аппаратуры и их компонентов, как правило предназначенных для эксплуатации в закрытых помещениях.

Не задают следующие параметры выводов: метод крепления, ориентацию, форму поперечного сечения и длину.

В настоящем приложении представлены дополнительные методы испытаний для миниатюрных плавких вставок с проволочными выводами.

А.2 Общие требования к испытаниям

Дополнительно к требованиям IEC 60127-1 (раздел 7) предъявляют следующие требования.

А.2.1 Типовые испытания

Для испытаний необходима 21 плавкая вставка, из которых 3 (плавкие вставки с номерами 19-21) должны быть запасными на случай, если некоторые из испытаний потребуются повторить.

Требования IEC 60127-1 (пункт 7.2.2) не применяют.

Не допускаются отказы при проведении любого из дополнительных испытаний, представленных в настоящем приложении.

А.2.2 Программа испытаний

Программа испытаний миниатюрных плавких вставок с проволочными выводами должна соответствовать указанной в таблице А.1

Таблица А.1 — Программа испытаний

Подраздел	Параметр (характеристика) — наименование испытания	Номер плавкой вставки					
		1	4	7 — 12	13	16	19
		2	5		14	17	20
		3	6		15	18	21
А.3.1	Размеры	X	X	X	X	X	
А.4.1	Падение напряжения	X	X				
А.4.2	2.1 I_N	X					
А.4.3	Номинальная отключающая способность		X				
А.3.2	Механические испытания выводов			X			
А.3.3	Паяемость				X		
А.3.4	Теплоемкость при пайке					X	
А.4.1	Падение напряжения			X		X	
Примечание — Плавкие вставки с номерами 7-12 и 16- 18 испытывают до того, как припаивают к испытательной плате для измерения падения напряжения. Плавкие вставки с номерами 13-15 не припаивают к испытательной плате.							

A.2.3 Испытательные основания

Миниатюрные плавкие вставки с проволочными выводами следует испытывать на испытательной плате, показанной на рисунке А.1. Плавкая вставка, которую подвергают испытанию, должна быть напаяна на испытательную плату с использованием минимального количества тепла для получения удовлетворительного паяного соединения, а лишняя проволока должна быть удалена. Затем испытательную плату следует закрепить на испытательном основании, показанном на рисунке А.2.

Испытательная плата должна быть изготовлена из стеклотекстолита, фольгированного медью в соответствии с IEC 60249-2-5.

Номинальная толщина стеклотекстолита, включая металлическую фольгу, должна быть 1,6 мм.

Номинальная толщина слоя меди должна быть 0,035 мм для плавких вставок, рассчитанных на ток до 6,3 А включительно, и 0,070 мм для плавких вставок, рассчитанных на ток свыше 6,3 А.

Металлические части испытательного основания должны быть изготовлены из латуни с содержанием меди от 58% до 70%. Контактные части должны быть покрыты серебром.

A.3 Размеры и конструкция

Дополнительно к требованиям IEC 60127-1 (раздел 8) соблюдают следующие требования.

A.3.1 Размеры

Размеры миниатюрных плавких вставок должны соответствовать рисунку А.3. Соответствие контролируют измерением.

A.3.2 Механические испытания выводов

Выводы должны выдерживать механические нагрузки, подобные тем, которые возможны при эксплуатации. Соответствие контролируют следующими испытаниями, которые проводят согласно IEC 60068-2-21.

Предварительно образцы на 24 ч погружают в воду при температуре от 15 °С до 35 °С. Каждый вывод миниатюрной плавкой вставки, закрепленной в фиксированном положении, поочередно подвергают воздействию сил, указанных далее в перечислениях а) и б). Испытательная выборка сил должна быть разделена поровну для следующих испытаний выводов:

а) Испытание Ua. Растяжение

Плавкую вставку закрепляют за корпус, выводы находятся в нормальном положении. В направлении от корпуса вставки по оси применяют силу, равную (10 ± 1) Н. Силу, приложенную плавно (без рывков), поддерживают в течение (10 ± 1) с.

б) Испытание Ub. Изгиб (применимо только к гибким выводам)

При испытании на изгиб в соответствии с МЭК 60068-2-21 применяют силу, равную:

$(5 \pm 0,5)$ Н для выводов диаметром от 0,5 до 0,8 мм;

$(10 \pm 0,5)$ Н для выводов диаметром более 0,8 и до 1,25 мм.

Должны быть выполнены два изгиба. Изгиб допускается выполнять по методу 1 (два изгиба в противоположных направлениях) или по методу 2 (два изгиба в одном направлении).

П р и м е ч а н и е — Значение силы, прилагаемой к выводам диаметром более 1,25 мм или к ленточным выводам, приведено в IEC 60068-2-21 (таблица 4).

После испытания выводы миниатюрной плавкой вставки должны оставаться прочно присоединенными и значение падения напряжения не должно превышать максимально допустимых значений, указанных в соответствующих технических условиях.

A.3.3 Паяемость выводов

В соответствии с IEC 60068-2-20 плавкие вставки подвергают испытанию Ta по методу 1 (паяльная ванна при температуре 235 °С) при следующих условиях:

Старение:	отсутствует.
Условия погружения:	температура (235 ± 5) °С, время $(2 \pm 0,5)$ с.
Глубина погружения:	$(2,0 \pm 0,5)$ мм (от опорной поверхности).
Тип флюса:	неактивированный.
Экран:	используют.

Осмотр проводят при достаточном освещении невооруженным глазом или с помощью лупы с увеличением от 4^x до 10^x.

Поверхность после погружения должна быть покрыта гладким и блестящим слоем припоя; допускается лишь незначительное количество (менее 10% испытываемой площади) разбросанных дефектов, например в виде пор, зон, не подвергавшихся смачиванию, или зон, где произошло несмачивание поверхности. Эти дефекты не должны быть сосредоточены на одном участке поверхности.

A.3.4 Теплостойкость при пайке

В соответствии с IEC 60068-2-20 плавкие вставки подвергают испытанию Tb по методу 1А (паяльная ванна при температуре 260 °С) при следующих условиях:

Старение:	не проводят (в полученном состоянии).
Условия погружения:	температура $(260 \pm 5)^\circ\text{C}$, время $(10 \pm 0,5)$ с.
Глубина погружения:	$(2,0 \pm 0,5)$ мм (от посадочной плоскости).
Тип флюса:	активированный.
Экран:	используют.

После испытания плавкие вставки не должны иметь трещин, маркировка должна быть разборчивой и не должен измениться цвет кода, если используют цветовой код.

Значение падения напряжения, измеренного по А.4.1, не должно превышать максимально допустимые значения, указанные в соответствующих технических условиях.

А.4 Требования к электрическим параметрам

Дополнительно к требованиям раздела 9 должны быть соблюдены следующие требования.

А.4.1 Падение напряжения

Для измерения падения напряжения рекомендуется использовать вольтметр с высоким внутренним сопротивлением. Падение напряжения измеряют в точках, обозначенных на рисунке А.1 символом U.


А.4.2 Ампер-секундная характеристика при нормальной температуре окружающей среды

Ампер-секундную характеристику при $2,1 I_N$ контролируют, как указано в соответствующих ТУ.

А.4.3 Отключающая способность

Номинальную отключающую способность контролируют, как указано в соответствующих ТУ.

Размер в миллиметрах

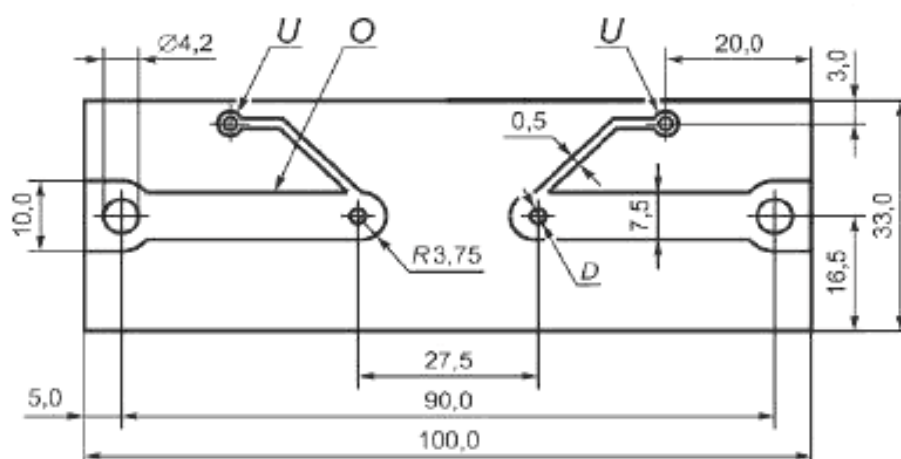

На рисунке масштаб не соблюден.

O — спой меди: 0,035 мм для номинального тока 6,3 А включительно;
0,070 мм для номинального тока свыше 6,3 А.

Глубина погружения в расплавленное олово оптимальная;


U — контакты для измерения падения напряжения;

D — диаметр 1 мм для номинального тока до 6,3 А включительно;

Диаметр 1,5 мм для номинального тока свыше 6,3 А.

Примечание — Для демонстрации повторяемости результатов допускается использовать механическое устройство. Срок эксплуатации механического устройства определяется возможностью получения одинаковых результатов.

Рисунок А.1 — Испытательная плата

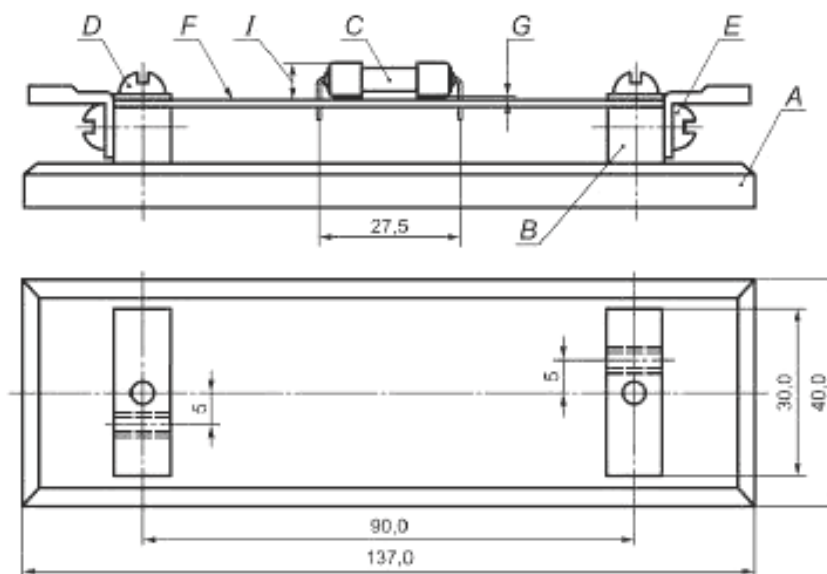


На рисунке масштаб не соблюден.

- A — основание толщиной 10 мм из материала с низкой теплопроводностью;
- B — латунные электроды 10 × 10 мм;
- C — распаянная плавкая вставка;
- D — крепежные винты;
- E — контактные винты для жесткой фиксации испытательной платы;
- F — испытательная плата (см. рисунок A.1);
- G — расстояние между наконечником плавкой вставки и испытательной платы — не менее 0,25 мм;
- H — вид сверху на испытательное основание с латунными электродами 10 × 10 мм;
- I — максимальное расстояние, на которое плавкая вставка выступает над испытательной платой, — 10 мм.

П р и м е ч а н и е — В соответствии с требованиями монтажа испытательного основания выводы плавкой вставки могут быть изогнуты для присоединения к испытательной плате.

Рисунок A.2 — Испытательное основание

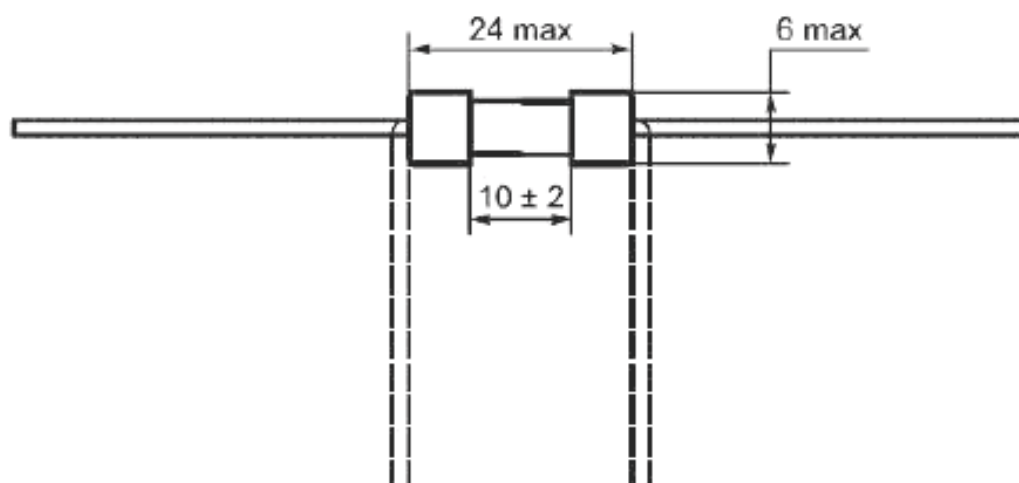

На рисунке масштаб не соблюден.

Выводы

- a) Длину выводов не задают.
- b) Форму поперечного сечения проволоочного вывода не устанавливают.
- c) Вывод должен проходить через отверстие:
 - диаметром 1 мм для номинальных токов до 6,3 А включительно;
 - диаметром 1,5 мм для номинальных токов свыше 6,3 А.
- d) Ориентацию выводов не указывают.
- e) Способ фиксации выводов не устанавливают.

Рисунок А.3 — Размеры плавкой вставки с проволоочными выводами

Приложение ДА
(справочное)**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
ссылочным национальным стандартам Российской Федерации
и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам**

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
IEC 60068-2-20:1979	IDT	ГОСТ 28211 — 89 (МЭК 68-2-20-79) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Т: Пайка
IEC 60068-2-21:1999	IDT	ГОСТ 28212 — 89 (МЭК 68-2-21-83) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание U: Прочность выводов и их креплений к корпусу изделий
IEC 60127-1:1988	IDT	ГОСТ Р МЭК 60127-1 — 2005 Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 1. Терминология для миниатюрных плавких предохранителей и общие требования к миниатюрным плавким вставкам
IEC 60249-2-5:1987	IDT	ГОСТ 26246,5-89 (МЭК 249-2-5-87) Материал электроизоляционный фольгированный нормированный горючести для печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия
ISO 3: 1973	—	
Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT — идентичные стандарты.		

УДК 621.314.222.62.027.7

МКС 29.180

Ключевые слова: миниатюрные плавкие предохранители, трубчатые плавкие вставки, требования к электрическим параметрам, конструкция, размеры, маркировка, испытания, технические условия

Подписано в печать 02.10.2014. Формат 60х84%.
Усл. печ. л. 4,19. Тираж 34 экз. Зак. 4169

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»,
123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

